


Нормы по размещению ТОПАС в районах усадебной и садово-дачной застройки городских и сельских поселений

источник питьевого водоснабжения

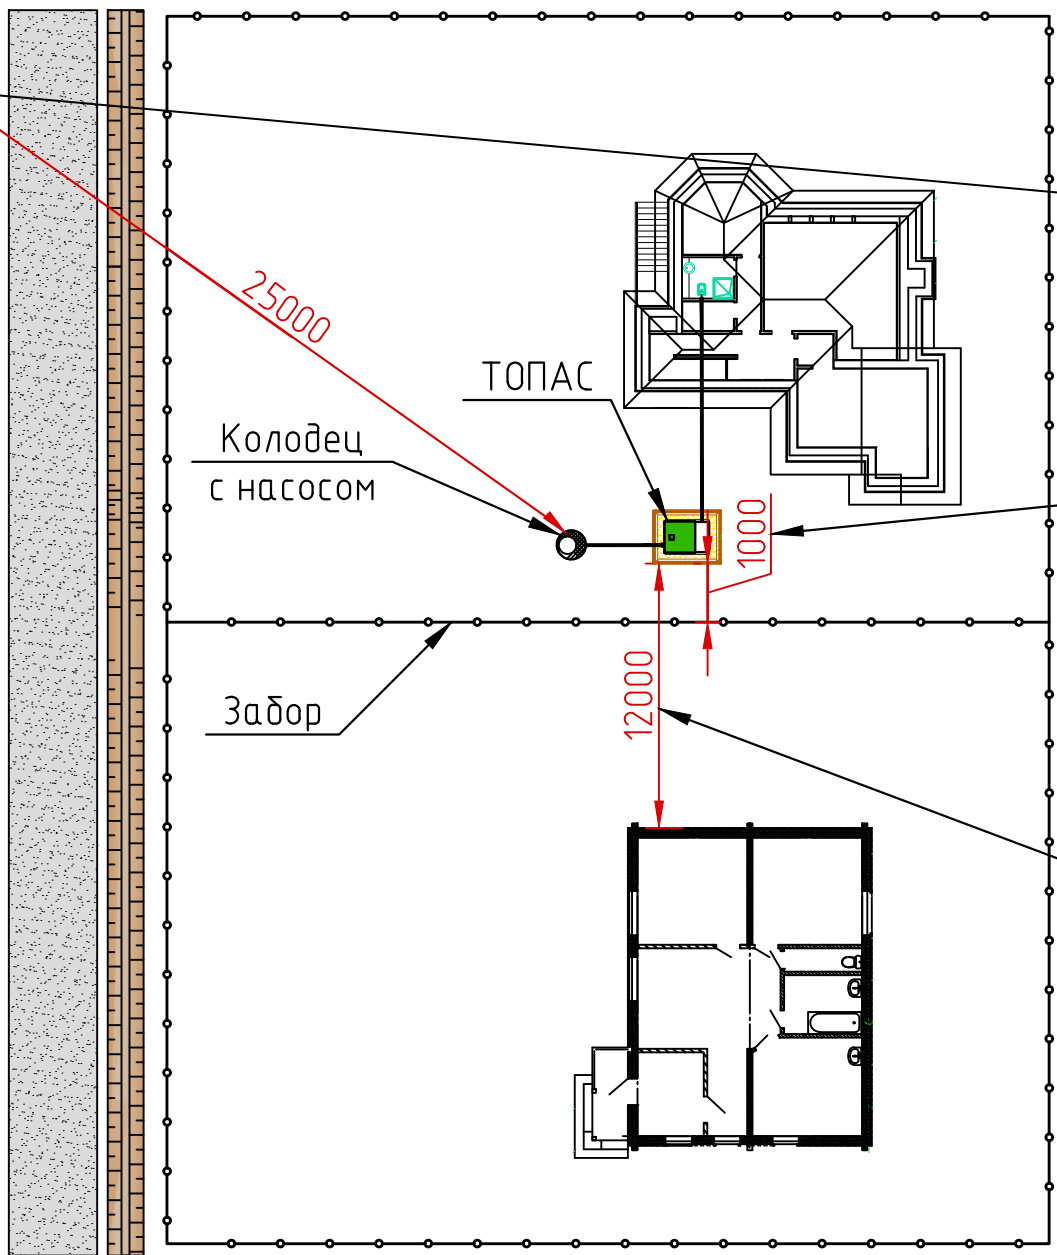


не менее 25 м (от туалета)
п. 7.1. СП 42.13330.2016

не менее 1 м (от забора до хоз.построек)
п. 7.1. СП 42.13330.2016

не менее 12 м (от туалета)
п. 7.1. СП 42.13330.2016

Нормы по размещению ТОПАС на территории СНТ

источник питьевого водоснабжения

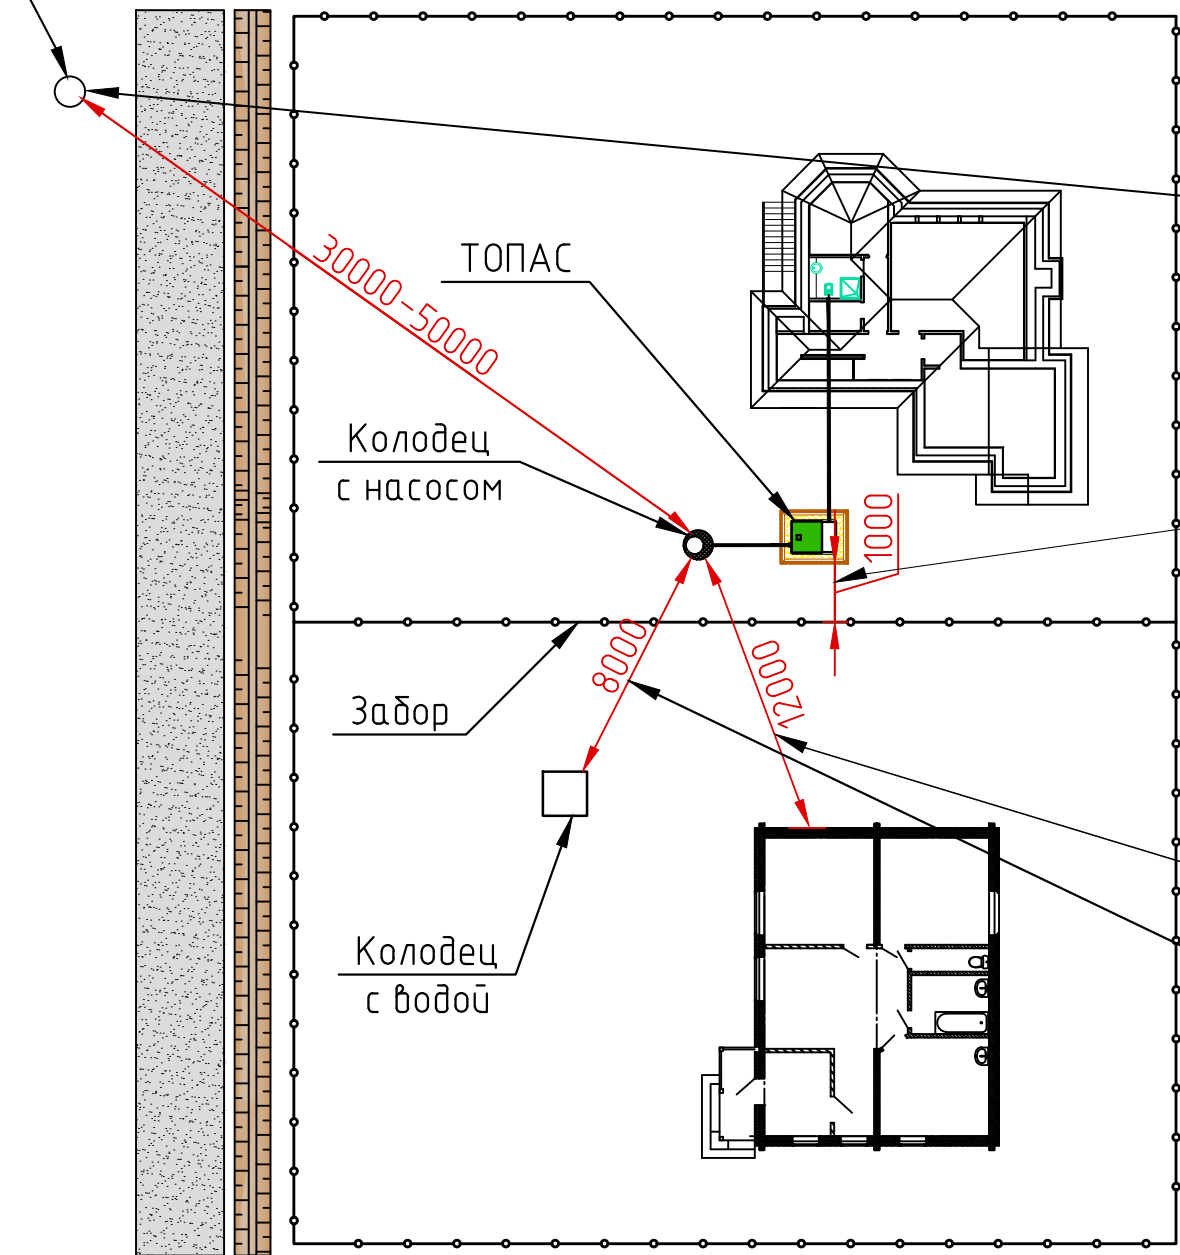

санитарная зона 30-50 м
п. 8.2. СП 53.13330.2019

минимальное расстояние 1 м от забора
п. 8.7. , 8.8. СП 53.13330.2019

минимальное расстояние 12 м
п.6.8. СП 53.13330.2019

минимальное расстояние 8 м
п.6.8. СП 53.13330.2019

ТОПАС

Колодец
с насосом

Забор

Колодец
с водо́й

30000-50000

8000

12000

1000